




UNIVERSAL Chaudière à vapeur U-HD

en Tube-foyer et tube-fumée à trois parcours

DA025

Edition 2 (10/15)

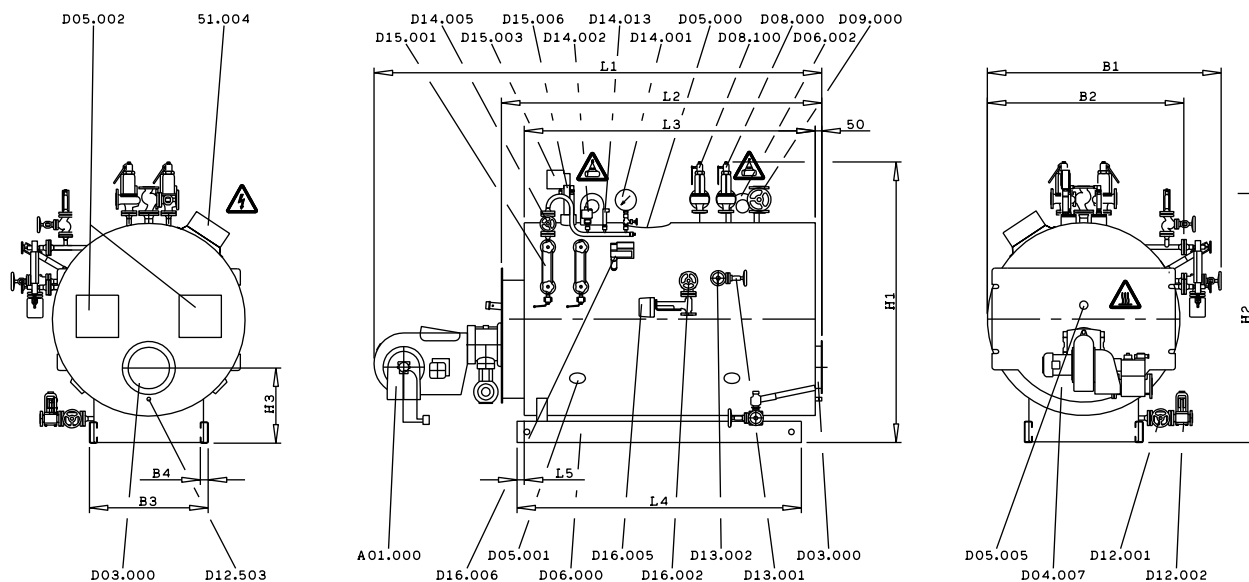

51.004	Boîte à borne	D12.503	Raccordement de Purger Condensats fumées
A01.000	Brûleur	D13.001	Robinetterie d'arrêt d'eau d'alimentation
D03.000	Bride de raccordement fumées	D13.002	Clapet antiretour d'eau d'alimentation
D04.007	Porte de boîte de retour	D14.001	Afficheur de pression (avec dispositif de contrôle)
D05.000	Trou de révision Côté vapeur	D14.002	Limiteur de pression
D05.001	Trou de révision Côté eau	D14.005	Robinetterie d'arrêt
D05.002	Trou de révision Côté fumées	D14.013	Transmetteur de pression
D05.005	Regard de flamme	D15.001	Indicateur de niveau 1
D06.000	Chassis support		Indicateur de niveau 2 option
D06.002	Oreille de levage	D15.003	Transmetteur de niveau
D08.000	Robinetterie de sécurité de surpression 1	D15.006	Limiteur de niveau
D08.100	Robinetterie de sécurité de surpression 2 option	D16.002	Vanne d'arrêt de purge de déconcentration option
D09.000	Robinetterie d'arrêt de vapeur	D16.005	Dispositif de purge de déconcentration option
D12.001	Vanne d'arrêt d'extraction	D16.006	Transmetteur de conductivité option
D12.002	Vanne de débouage à manœuvre rapide		

Légende



Mise en garde contre la tension électrique dangereuse



Les outils de levage ne doivent être accrochés qu'aux endroits



Mise en garde control toute surface brûlante, par ex. robinetterie non calorifugée

UNIVERSAL Chaudière à vapeur U-HD

en Tube-foyer et tube-fumée à trois parcours

DA025

Edition 2 (10/15)

UNIVERSAL Chaudière à vapeur Type	Dimension(s)						
	L 1 ²⁾ [mm]	L 2 ¹⁾ [mm]	L 3 [mm]	B 1 [mm]	B 2 ¹⁾ [mm]	H 1 ³⁾ [mm]	H 2 ¹⁾ [mm]
U-HD 350	2260	1683	1495	1428	1211	1807	1581
U-HD 500	2415	1838	1650	1522	1305	1897	1673
U-HD 800	2910	1938	1715	1722	1505	2097	1870
U-HD 1250	3058	2418	2195	1699	1482	2127	1887
U-HD 2000	3842	2763	2490	1992	1775	2477	2115
U-HD 3200	4025	3153	2880	2244	2027	2816	2362

UNIVERSAL Chaudière à vapeur Type	Bride de raccordement		Chassis support			
	H 3 [mm]	L 4 [mm]	L 5 [mm]	B 3 [mm]	B 4 [mm]	
U-HD 350	502	1460	55	770	60	
U-HD 500	555	1600	55	870	60	
U-HD 800	553	1635	55	900	60	
U-HD 1250	604	2105	55	900	60	
U-HD 2000	604	2375	55	1060	60	
U-HD 3200	623	2750	55	1105	80	

- Indications et normes concernant les exigences en matière de salle d'installation de chaudière cf. information technique TI024.
 - Les cotes sont conçues pour l'isolation standard 100 mm d'épaisseur.
 - La fourniture est fixée dans la confirmation de commande.
 - Équipements et dimensions complètes selon la fiche technique relative au projet.
 - Cotes indiquées avec $\pm 1\%$ de tolérance
 - Dimensionnement de l'ouverture d'insertion:
 - Hauteur d'insertion : supplément min. de 100 mm sur la dimension H1 resp. H2 (robinetteries montées / non montées)
 - Largeur d'insertion : supplément min. de 200 mm sur la dimension B1 resp. B2 (robinetteries montées / non montées)
- 1) Les plus petites dimensions de transport les robinetteries, brûleur et boîte à bornes sont démontés (sans canal de câble; avec canal de câble + 75 mm à droite).
- 2) La cote L1 est une cote approximative et dépend du fabricant de brûleur, type de construction ainsi que de la puissance de vapeur réelle.
- 3) La cote H1 peut varier selon le fabricant de vanne.