




Légende :


- FZB Sonde de température de départ de l'installation
- PH Pompe de circulation du circuit de chauffage
- PZB Pompe primaire
- THV Vanne thermostatique de radiateur
- SH Servomoteur mélangeur chauffage
- ÜV Soupape différentielle
- FV Sonde de température de départ
- FA Sonde extérieure
- 1 BF Commande à distance circuit de chauffage 1

Exemple d'installation 1

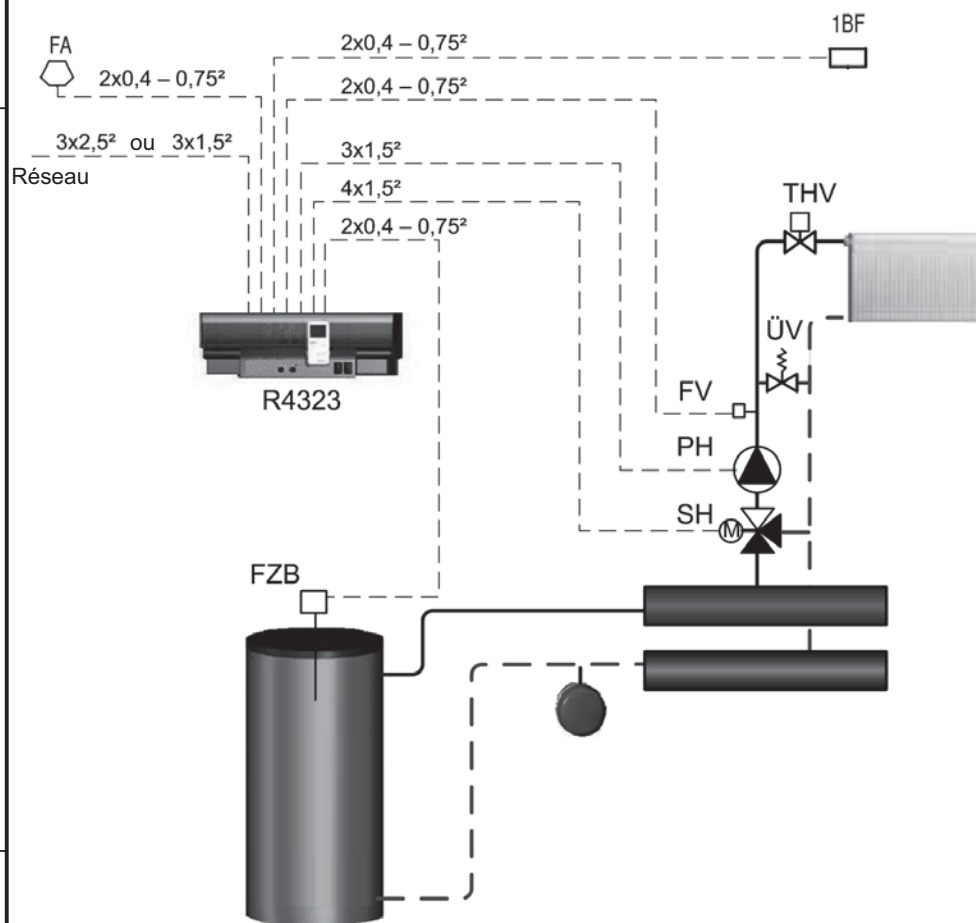

Installation de chauffage en autarcie

Exemple d'installation 2

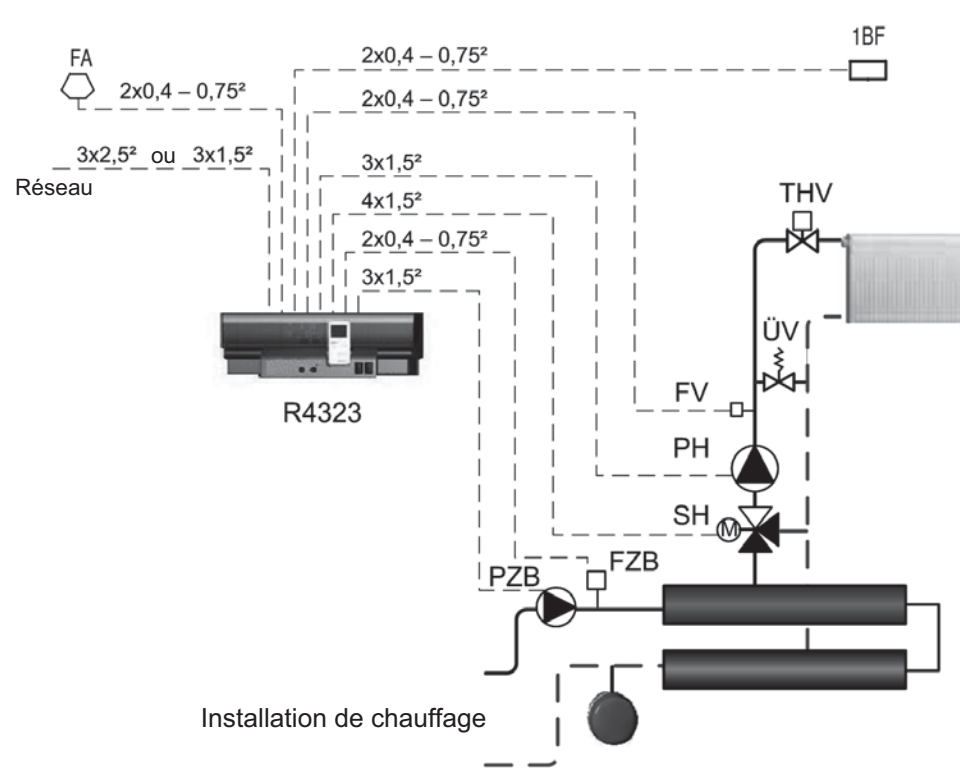Sous-station de chauffage avec pompe  
d'alimentation et distributeur sans pression